
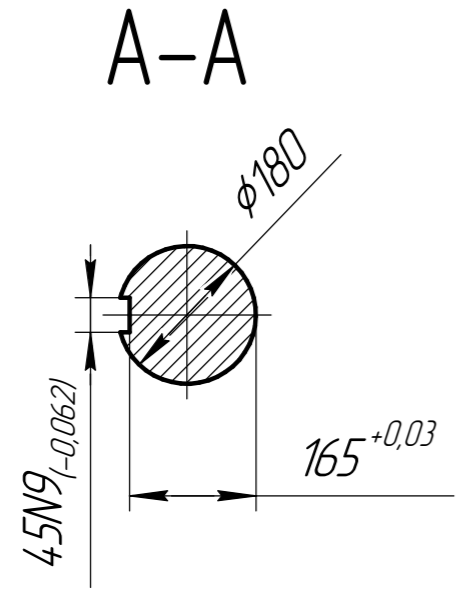


Перв. примен. ТЗ1534-6СГО1-2
 Справ. №
 Подп. и дата
 Инв. № дудл.
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.

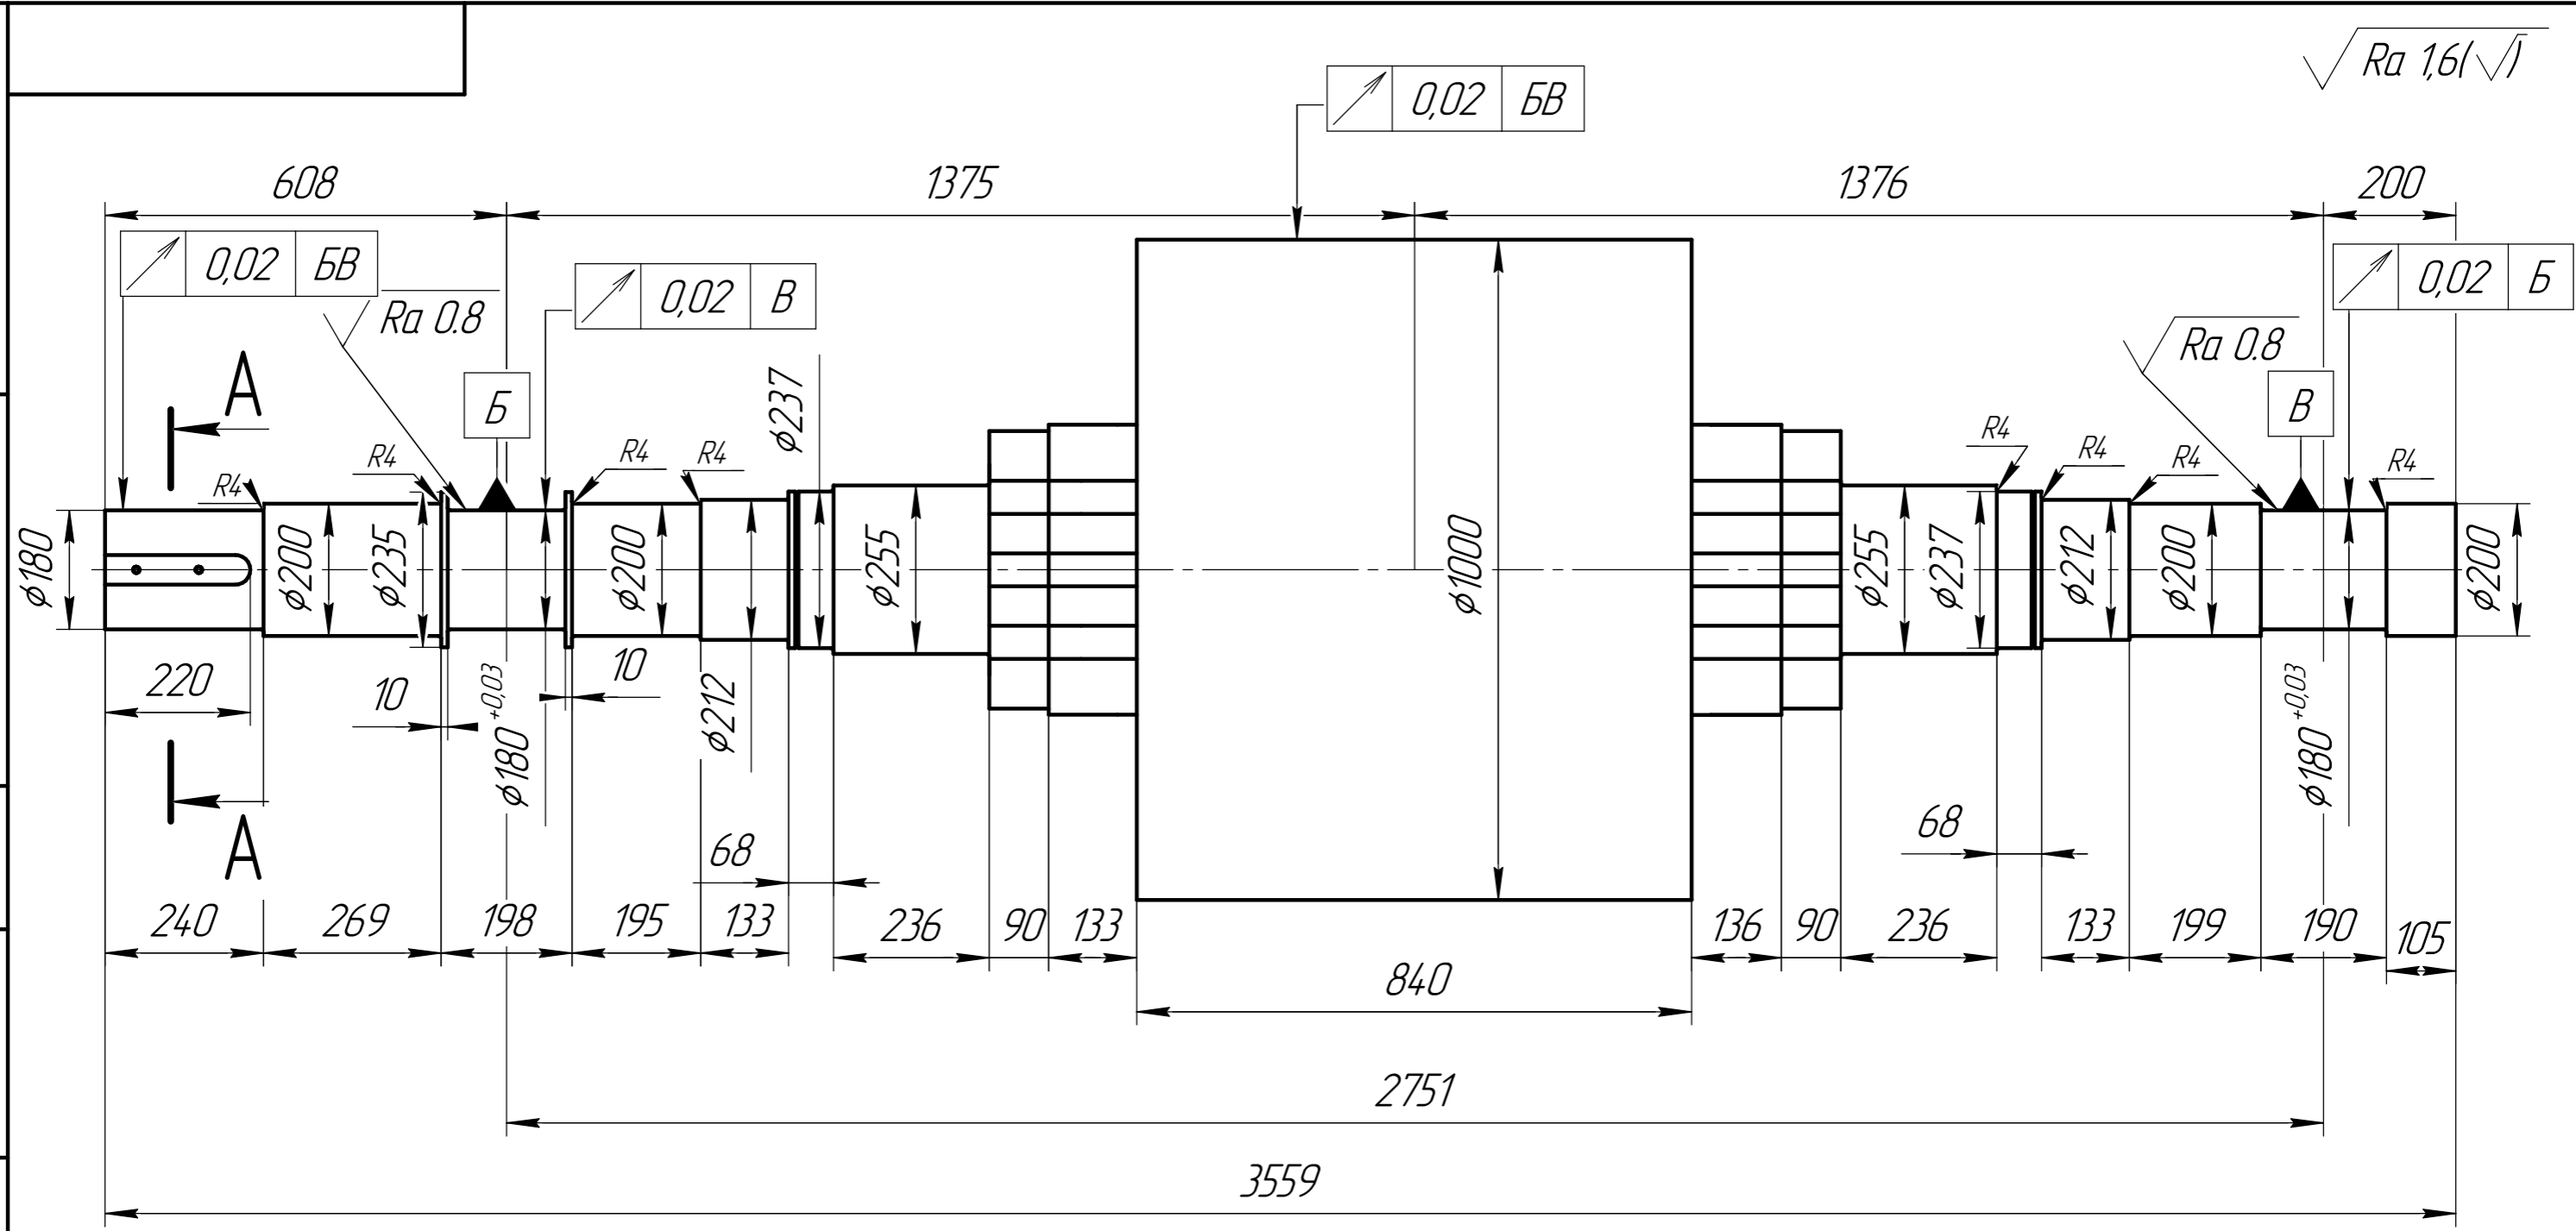

1. Неуказанные предельные отклонения H14, h14, ± IT14/2
2. Острые кромки притупить

| | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------|--------|--------|---------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Восстановление вала | Лист | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | A | | 1:10 |
| Пров. | | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Т.контр. | | | | | | -ВЭРЗ- | | |
| Н.контр. | | | | | Копировал | | | |
| Утв. | | | | | Формат А3 | | | |